



CITY MULTI

Air-Conditioners For Building Application

INDOOR UNIT

Кондиционеры для установки в помещениях

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Bina Uygulaması için Klimalar

İÇ ÜNİTE



PKFY-P·VLM Series

For use with the R410A

Для использования с моделями R410A

R410A ile beraber kullanmak için

INSTALLATION MANUAL

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

FOR INSTALLER

English (EN)

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Для осторожного и правильного использования прибора необходимо тщательно ознакомиться с данным руководством по установке до выполнения установки кондиционера.

ДЛЯ УСТАНОВИТЕЛЯ

Русский (RU)

MONTAJ ELKİTABI

Emniyetli ve doğru kullanım için, klima cihazını monte etmeden önce bu kılavuzu ve iç ünite montaj kılavuzunu tamamıyla okuyun.

MONTÖR İÇİN

Türkçe (TR)

Содержание

1. Меры предосторожности.....	14	5. Дренажные трубы.....	19
2. Место установки	14	6. Электрические работы	20
3. Установка внутреннего прибора.....	15	7. Выполнение испытания.....	23
4. Прокладка труб хладагента.....	18		

Примечание:

В этом руководстве по использованию аппарата фраза "проводной пульт дистанционного управления" относится к пульте дистанционного управления PAR-40MAA. Сведения о других пультах дистанционного управления приводятся в руководстве по установке или руководстве по начальным настройкам, находящемся в этих коробках.

1. Меры предосторожности

- До установки прибора убедитесь, что Вы прочли все "Меры предосторожности".
► Пожалуйста, перед подключением данного оборудования к системе электропитания, сообщите об этом своему поставщику электропитания или получите его разрешение.

⚠ Предупреждение:

Описывает меры предосторожности, необходимые для предотвращения получения травмы или гибели пользователя.

⚠ Осторожно:

Описывает меры предосторожности, необходимые для предотвращения повреждения прибора.

После окончания установочных работ проинструктируйте пользователя относительно правил эксплуатации и обслуживания аппарата, а также ознакомьте с разделом "Меры предосторожности" в соответствии с информацией, приведенной в Руководстве по использованию аппарата, и выполните тестовый прогон аппарата для того, чтобы убедиться, что он работает нормально. Обязательно передайте пользователю на хранение экземпляры Руководства по установке и Руководства по эксплуатации. Эти Руководства должны быть переданы и последующим пользователям данного прибора.

⚠ Предупреждение:

Обратитесь к дилеру или квалифицированному технику для выполнения установки кондиционера воздуха.

- Устанавливайте прибор в месте, способном выдержать его вес.
- Не изменяйте устройство. Это может привести к возникновению пожара, поражению электротоком, травмам и подтеканию воды.
- Используйте для проводки указанные кабели. Убедитесь, что кабели надежно соединены, а оконечные соединения не натянуты. Никогда не соединяйте кабели внахлест (если иное не указано в прилагаемой документации). Несоблюдение этих инструкций может привести к перегреву или возгоранию.
- Используйте только те дополнительные принадлежности, на которые имеется разрешение от Mitsubishi Electric; для их установки обращайтесь к дилеру или уполномоченному специалисту по установке.
- Не прикасайтесь к лопастям теплообменника.
- Устанавливайте кондиционер согласно инструкциям, приведенным в данном Руководстве по установке.
- Все электроборты должны выполняться квалифицированным электриком, имеющим соответствующую лицензию, в соответствии с местными нормативами.
- Не используйте промежуточное соединение электрических проводов.

⚠ Осторожно:

- При использовании хладагента R410A следует заменить установленные ранее трубы хладагента.
- Используйте эфирное масло или алкилбензин (в небольших количествах) в качестве охлаждающего масла для смазывания раструбных и фланцевых трубных соединений при использовании хладагента R410A.
- Не используйте кондиционер воздуха в местах содержания продуктов, домашних животных, растений, точных приборов или предметов искусства.
- Не используйте кондиционер воздуха в особых условиях.
- Заземлите прибор.

2. Место установки

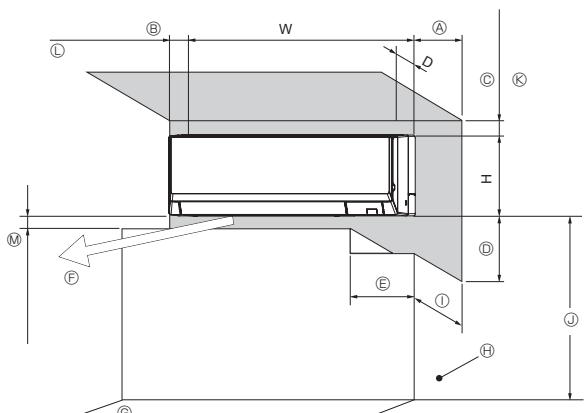


Fig. 2-1

2.1. Контурные габариты (Внутренний прибор) (Fig. 2-1)

Выберите надлежащее место, с учетом наличия следующего свободного пространства для установки и проведения техобслуживания.

(ММ)

	D	W	H	A	B	C	D	E
PKFY-P15/20/25/32VLM	237	773	299	Мин.	Мин.	Мин.	Мин.	Мин.
PKFY-P40/50VLM	237	898	299	150	50	50	250	260

⑤ Вентиляционное отверстие На расстоянии 1500 мм от вентиляционного отверстия не должно быть никаких препятствий.

⑥ Поверхность пола

⑦ Обустройство

⑧ Если крепления занавесок или подобные предметы выступают более чем на 60 мм от стены, необходимо сделать больший запас по расстоянию во избежание образования короткого цикла работы вентилятора.

⑨ 1800 мм и более от поверхности пола (при высокой установке)

⑩ 75 мм или более с левой, задней левой или нижней левой трубой, установите дренажный насос по желанию. (Используйте крючки в нижней части монтажной платы, если размер составляет 55 мм или больше и менее 75 мм (менее 55 мм: неправильно). См. детальную информацию в пункте 3.5.)

⑪ 350 мм и более при установке опционального дренажного механизма

⑫ Минимум 7 мм: 250 мм и более при установке опционального дренажного насоса

3. Установка внутреннего прибора

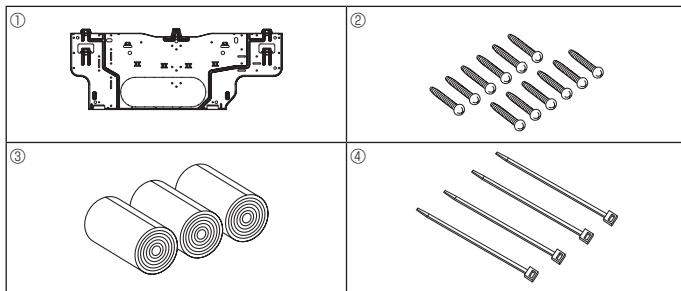


Fig. 3-1

■ PKFY-P15/20/25/32VLM

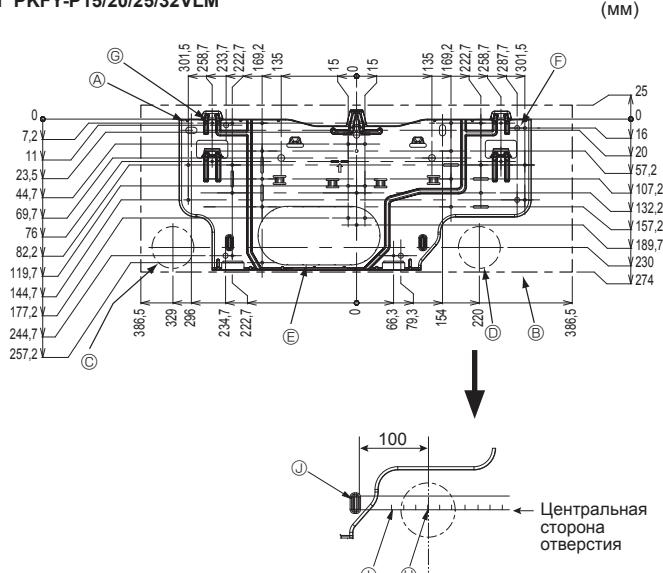


Fig. 3-2

■ PKFY-P40/50VLM

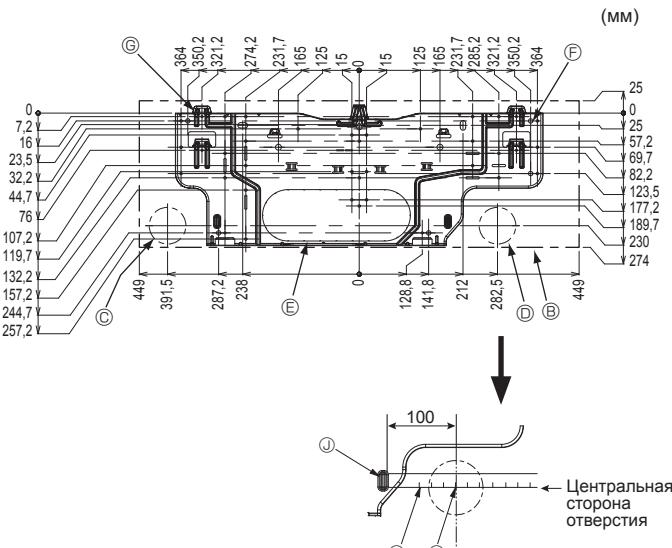


Fig. 3-3

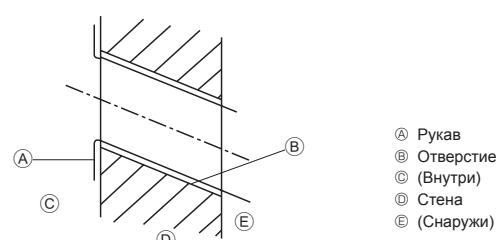


Fig. 3-4

3.1. Проверьте наличие дополнительных принадлежностей к внутреннему прибору (Fig. 3-1)

Внутренний прибор должен поставляться в комплекте со следующими дополнительными принадлежностями:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР ЗАПЧАСТИ	АКСЕССУАР	КОЛИЧЕСТВО	МЕСТО УСТАНОВКИ
①	Монтажная плита	1	
②	Винт-саморез 4 x 25	12	
③	Изолента	3	
④	Стяжной хомут	4	Установить на заднюю часть блока

3.2. Установка настенного крепления

- 3.2.1. Установка настенного крепления и позиции труб
 - Используя настенное крепление, определите положение установки прибора и будущее расположение просверленных отверстий для труб.

⚠ Предупреждение:

Перед сверлением отверстия в стене необходимо получить консультацию у подрядчика-строителя.

[Fig. 3-2, Fig. 3-3]

- Ⓐ Монтажная плата ①
- Ⓑ Внутренний блок
- Ⓒ Отверстие нижней левой задней трубы (ø75)
- Ⓓ Отверстие нижней правой задней трубы (ø75)
- Ⓔ Отверстие заглушки для левого заднего отверстия (P15/20/25/32: 105x215, P40/50: 105x300)
- Ⓕ Отверстие для болта (отверстие 4-ø9)
- Ⓖ Отверстие для болта-самореза (отверстие 6-ø4,3)
- Ⓗ Центр отверстия
- Ⓘ Совместить линейку с линией.
- Ⓛ Вставить линейку.

3.2.2. Сверление отверстия для труб (Fig. 3-4)

- Используя трубчатое сверло, просверлите отверстие диаметром 75-80 мм в стене в направлении труб, в месте, указанном на схеме слева.
- Отверстие должно быть наклонным так, чтобы наружное отверстие было ниже, чем внутреннее отверстие.
- Проведите рукав (диаметром 75 мм, приобретается на месте) через отверстие.

Примечание:

Наклонность отверстия необходима для создания дренажного потока.

3. Установка внутреннего прибора

3.2.3. Установка настенного кронштейна

- Поскольку внутренний прибор весит около 13 кг, необходимо тщательно продумать место для его установки. Если стена недостаточно прочная, перед установкой прибора ее следует укрепить досками или балками.
- Настенный кронштейн должен быть закреплен с обоих концов и в центре, если возможно. Никогда не укрепляйте его только в одном месте или каким-либо несимметричным образом.
(Если возможно, укрепите установочную арматуру во всех точках, которые обозначены жирной стрелкой.)

⚠ Предупреждение:

Если возможно, закрепите установку в точках, обозначенных жирными стрелками.

⚠ Осторожно:

- Корпус прибора должен быть установлен ровно по горизонтали.
- Закрепляйте в точках, показанных стрелками.

(Fig. 3-5)

■ PKFY-P15/20/25/32VLM

- Ⓐ Мин. 124 мм (674 мм и более при установке опционального дренажного насоса)
- Ⓑ Мин. 224 мм
- Ⓒ Мин. 75 мм (Используйте крючок в нижней части монтажной платы, если размер составляет менее 100 мм с левой, задней левой или нижней левой трубой, установите дренажный насос по желанию. См. детальную информацию в пункте 3.5.)
- Ⓓ Крепежные винты (4 × 25) Ⓛ
- Ⓔ Уровень
- Ⓕ Монтажная плата Ⓜ

■ PKFY-P40/50VLM

- Ⓐ Мин. 119 мм (669 мм и более при установке опционального дренажного насоса)
- Ⓑ Мин. 224 мм
- Ⓒ Мин. 75 мм (Используйте крючок в нижней части монтажной платы, если размер составляет менее 100 мм с левой, задней левой или нижней левой трубой, установите дренажный насос по желанию. См. детальную информацию в пункте 3.5.)
- Ⓓ Крепежные винты (4 × 25) Ⓛ
- Ⓔ Уровень
- Ⓕ Монтажная плата Ⓜ

3.3. Встраивание труб в стены (Fig. 3-6)

- Трубы расположены слева внизу.
- Если предполагается заблаговременно встраивать трубу охлаждения, внешние/внутренние соединения дренажных трубок и выступающие трубы, может понадобиться их согнуть и обрезать под установку.
- При обрезке встроенной трубы охлаждения используйте метки на монтажной плате.
- Во время монтажных работ оставляйте запас трубок по длине.
- Ⓐ Монтажная плата Ⓜ
- Ⓑ Метки для фланцевых соединений
- Ⓒ Через отверстие
- Ⓓ Трубы, монтируемые на месте

3.4. Подготовка внутреннего блока

- * Поверните заблаговременно, поскольку подготовительные работы будут отличаться в зависимости от направления прокладки трубок.
- * Сгибайте трубы постепенно, удерживая их за основание у блока. (Резкое сгибание может привести к деформации трубы.)
- * Перекройте выход трубы в зависимости от направления выхода из трубопровода.

Извлечение и обработка трубопроводов и электропроводки (Fig. 3-7)

1. Подсоединение внутренней/наружной проводки → См. стр. 20.
2. Обмотайте изолентой Ⓝ область трубок хладагента и дренажную трубку, которые будут устанавливаться на внутреннем блоке.
 - Тщательно обмотайте изолентой Ⓝ трубы хладагента и сливную трубку от их оснований.
 - Захлест изоленты Ⓝ должен составлять половину ее ширины.
 - Закрепите конец изоленты скотчем.
- Ⓐ Труба жидкостного контура
- Ⓑ Труба газового контура
- Ⓒ Провод для соединения внутреннего и наружного блока
- Ⓓ Дренажная трубка
- Ⓔ Изолента Ⓝ
3. Проследите, чтобы дренажная трубка не была поднята и не контактировала с корпусом внутреннего блока.
Не тяните за дренажную трубку, чтобы не вырвать ее.

Правые, левые и нижние трубопроводы (Fig. 3-8)

- 1) Проследите, чтобы дренажная трубка не была поднята и не контактировала с корпусом внутреннего блока.
Проведите дренажную трубку под трубопроводами и обмотайте ее изолентой Ⓝ.
- 2) Надежно закрепите изоленту Ⓝ от самого основания. (Перехлест изоленты должен составлять половину ее ширины.)
 - Ⓐ Вырез для правой трубы.
 - Ⓑ Вырез для нижних труб.

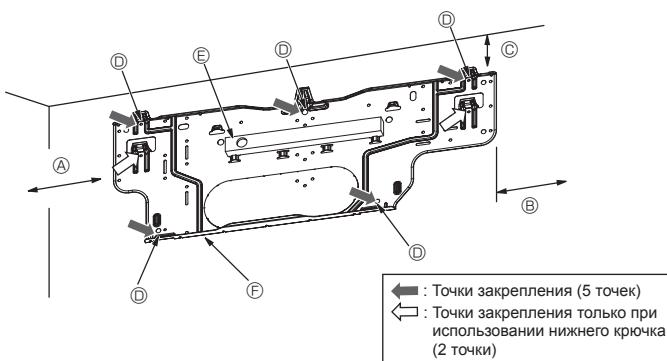


Fig. 3-5

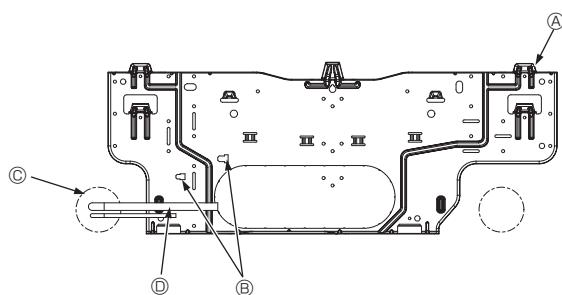


Fig. 3-6




Fig. 3-7

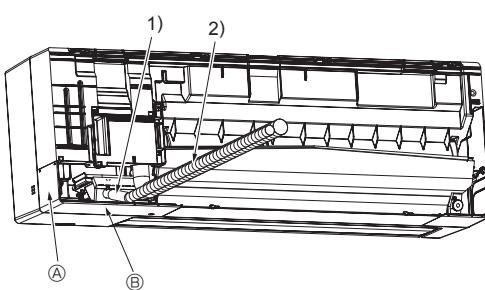


Fig. 3-8

3. Установка внутреннего прибора

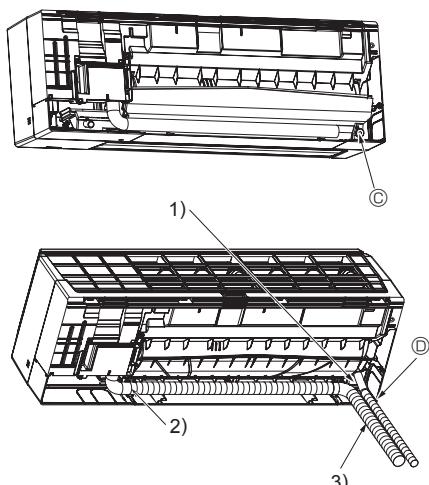


Fig. 3-9

Левая и левая нижняя трубы (Fig. 3-9)

4. Замена дренажной трубы → См. 5. Дренажные трубы
Заменяйте дренажную трубку и ее заглушку для левой и правой трубок. В противном случае будет капать конденсат.
© Заглушка дренажной трубы
- 1) Проследите, чтобы дренажная трубка не была поднята и не контактировала с корпусом внутреннего блока.
- 2) Надежно закрепите изоленту ③ от самого основания. (Перехлест изоленты должен составлять половину ее ширины.)
- 3) Закрепите конец изоленты ③ скотчем.
© Вырез для левой трубы.

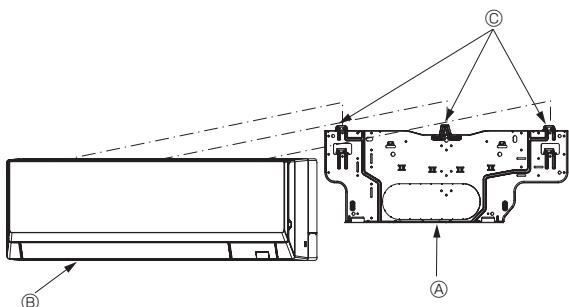


Fig. 3-10

3.5. Установка внутреннего блока

1. Подсоедините монтажную плиту ① к стене.
2. Подвесьте внутренний блок на крюк, расположенный в верхней части монтажной плиты.

Правые, левые и нижние трубопроводы (Fig. 3-10)

3. Устанавливая трубы хладагента и дренажа в отверстие на стене (муфту), подвесьте верхнюю часть внутреннего блока к монтажной плате ①.
 4. Сдвигая блок вправо-влево, убедитесь в его надежном креплении.
 5. Закрепите блок, вдвинув его нижнюю часть в монтажную плиту ①. (Fig. 3-11)
 - * Убедитесь, что нижние фиксаторы внутреннего блока надежно встали в монтажной плате ①.
 6. После этого проверьте горизонтальность установки внутреннего блока.
- Ⓐ Монтажная плита ①
Ⓑ Внутренний блок
Ⓒ Крюк
Ⓓ квадратное отверстие

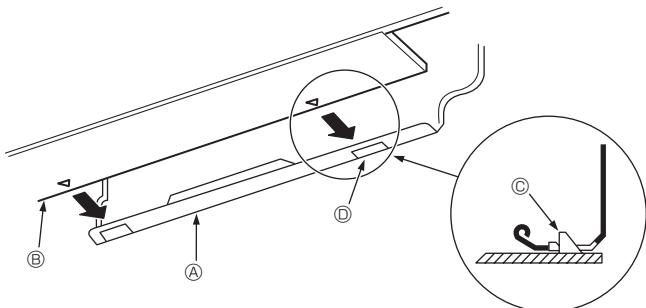


Fig. 3-11

Левая и левая нижняя трубы (Fig. 3-12)

3. Устанавливая дренажную трубку в отверстие на стене (муфту), подвесьте верхнюю часть внутреннего блока к монтажной плате ①.
Отрежьте часть упаковочной коробки и сверните ее в цилиндр, как показано на схеме. Установите получившуюся трубку на ребро задней поверхности в качестве прокладки, затем поднимите внутренний блок.
 4. Подсоедините трубку хладагента к установленному на месте холодильному контуру.
 5. Закрепите блок, вдвинув его нижнюю часть в монтажную плиту ①.
* Убедитесь, что нижние фиксаторы внутреннего блока надежно встали в монтажной плате ①.
 6. После этого проверьте горизонтальность установки внутреннего блока.
- Ⓐ Внутренний блок
Ⓑ Упаковочная коробка
Ⓒ Прокладка (Отрежьте кусок картона из упаковочной коробки.)

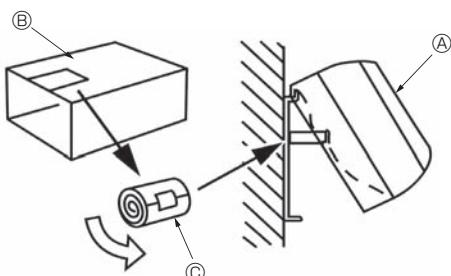


Fig. 3-12

Примечание:

- Если внутренний блок нельзя подвесить и поднять с помощью обычного крючка (размер 2.1. © (расстояние между потолком и блоком) составляет 75 мм или меньше), подвесьте блок на нижний крючок с левой стороны трубопровода. (Fig. 3-13)
- Нижний крючок является временным и используется только для монтажа. После завершения монтажа подвесьте внутренний блок на обычный крючок. Внутренний блок нельзя использовать, пока он подвешен на нижний крючок.

(Fig. 3-13)

- Ⓐ Обычный крючок
Ⓑ Нижний крючок для левой стороны трубопровода
Ⓒ Прокладка
Ⓓ Крепежный винт ②

* При использовании нижнего крючка закрепляйте устройство на основании нижнего крючка с помощью крепежного винта ②, в противном случае внутренний блок упадет.

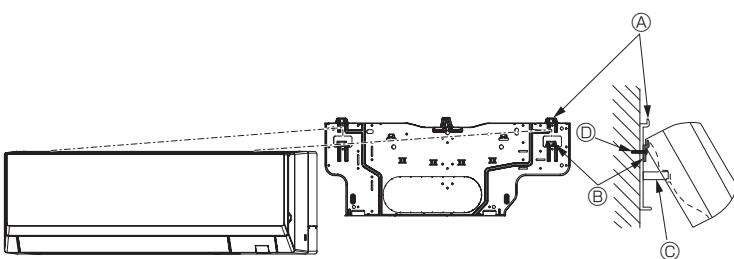


Fig. 3-13

4. Прокладка труб хладагента

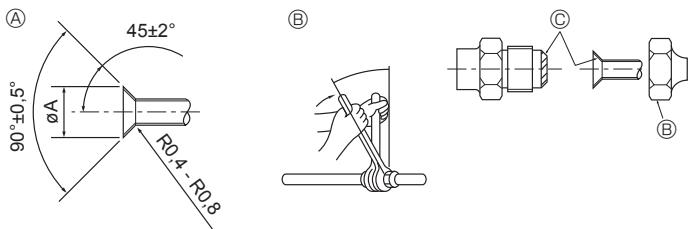


Fig. 4-1

Ⓐ Растворный стык - размеры


Медная труба О.Д. (мм)	Размеры растворного, диаметр А (мм)
ø6,35	8,7 - 9,1
ø9,52	12,8 - 13,2
ø12,7	16,2 - 16,6
ø15,88	19,3 - 19,7
ø19,05	22,9 - 23,3

Ⓑ Размеры магистрали хладагента и момент затяжки конусной гайки

R410A				Гайка растворного стыка О.Д.	
Труба для жидкости		Труба для газа		Труба для жидкости (мм)	Труба для газа (мм)
Размер трубы (мм)	Момент затяжки (Н·м)	Размер трубы (мм)	Момент затяжки (Н·м)	17	26
ODø6,35 (1/4")	14 - 18	ODø12,7 (1/2")	49 - 61		

Ⓒ Нанесите машинное масло охлаждения на всю поверхность области присоединения муфты.

■ PKFY-P15/20/25/32VLM

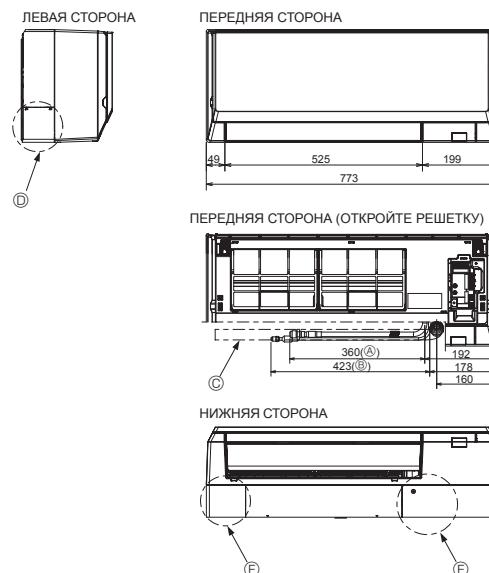

■ PKFY-P40/50VLM

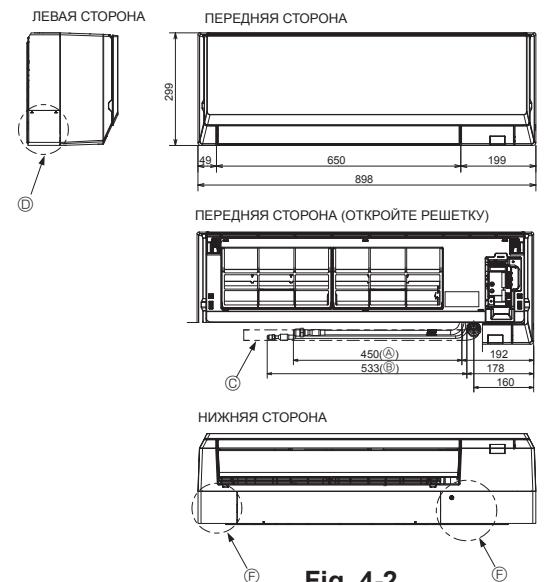


Fig. 4-2

4.1. Соединение труб (Fig. 4-1)

- При использовании медных труб, имеющихся в продаже, оберните трубы для жидкости и газа имеющимися в продаже изоляционными материалами (с теплозащитой от 100 °C или выше, толщиной не менее 12 мм).
- Нанесите тонкий слой масла хладагента на контактную поверхность труб и соединений перед тем, как затягивать гайку с фланцем.
- Для затягивания трубных соединений используйте два гаечных ключа.
- Используйте прилагаемое трубное изоляционное покрытие для изоляции соединений внутреннего блока. Тщательно крепите изоляцию.
- Запрещается наносить холодильное масло на места установки винтов. (Это повысит риск ослабления конусных гаек.)
- Используйте растворную гайку, установленную на данный внутренний прибор.

⚠ Предупреждение:

При установке прибора надежно подсоедините трубы подачи охлаждающей жидкости до запуска компрессора.

4.2. Выбор расположения труб хладагента и дренажных труб (Fig. 4-2)

- Ⓐ Труба газового контура
- Ⓑ Труба жидкостного контура
- Ⓒ Дренажная трубка (эффективная длина: 500)
- Ⓓ Заглушка отверстия для левой трубы
- Ⓔ Заглушка отверстия для правой трубы
- Ⓕ Заглушка отверстия для нижней трубы
- Ⓖ Монтажная плата ①

* При установке с аксессуарами.

4. Прокладка труб хладагента

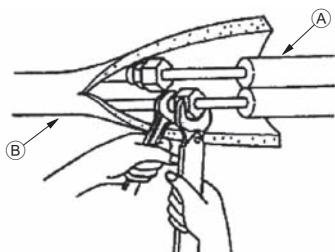


Fig. 4-3

4.3. Трубы хладагента (Fig. 4-3)

Внутренний прибор

- Снимите гайку раструба и колпачок внутреннего прибора.
- Сделайте раструб на трубе хладагента и на трубе для газа и нанесите немного охлаждающего машинного масла (продаётся местным поставщиком) на поверхность седла раструба.
- Быстро подсоедините местные трубы к прибору.
- Оберните оболочку трубы, которая прикреплена к трубе для газа, и убедитесь в том, что место соединения невидимо.
- Оберните оболочку трубы для жидкости внутреннего прибора и убедитесь в том, что она покрывает изоляционный материал местной трубы для жидкости.
- Место соединения изоляционного материала уплотняется лентой.

Ⓐ Труба хладагента со стороны площадки

Ⓑ Труба хладагента со стороны блока

4.3.1. Укладка в место для трубок блока (Fig. 4-4)

- Во избежание конденсации обмотайте прилагаемой изолентой область трубы хладагента, которая будет устанавливаться на внутреннем блоке.
- Перехлест изоленты должен составлять половину ее ширины.
- Закрепите конец изоленты скотчем.

Ⓐ Труба газового контура

Ⓑ Труба жидкостного контура

Ⓒ Провод для соединения внутреннего и наружного блока

Ⓓ Изолента Ⓐ




Fig. 4-4

5. Дренажные трубы

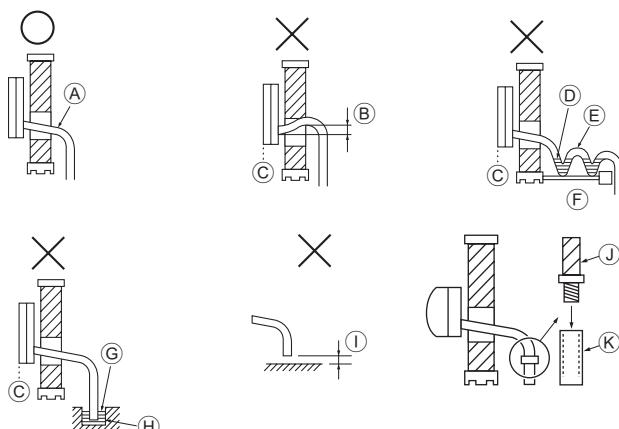


Fig. 5-1

5.1. Дренажные трубы (Fig. 5-1)

- Дренажные трубы должны иметь наклон 1/100 или более.
- Для удлинения дренажных труб используйте мягкий шланг (внутренний диаметр 15 мм), имеющийся в продаже, или трубу из твердого винилхлорида (VP-16/Трубы из ПВХ, О.Д. Ø22). Убедитесь, что в местах соединения нет утечек.
- Не помещайте дренажные трубы непосредственно в дренажную канаву, где возможно образование сернистого газа.
- После завершения прокладки труб, проверьте поток воды из и от дренажной трубы.

⚠ Осторожно:

Дренажная труба должна быть установлена в соответствии с инструкциями в данном руководстве для обеспечения правильного дренажа. Термоизоляция дренажных труб необходима для предотвращения конденсации. Если дренажные трубы не установлены и не изолированы как требуется, может появиться конденсация на потолке и вода будет капать на пол и на ваше имущество.

Ⓐ Наклон вниз

Ⓑ Должен быть ниже выходного патрубка

Ⓒ Протечка воды

Ⓓ Скопившийся конденсат

Ⓔ Воздух

Ⓕ Неровный

Ⓖ Торец дренажной трубы под водой.

Ⓗ Дренажный лоток

Ⓘ 5 см и менее между торцом дренажной трубы и землей.

Ⓛ Дренажная труба

Ⓜ Мягкий шланг из ПВХ (внутренний диаметр 15 мм)

или

Ⓝ Твердая труба из ПВХ (VP-16)

* Скрепить kleящим средством на основе ПВХ

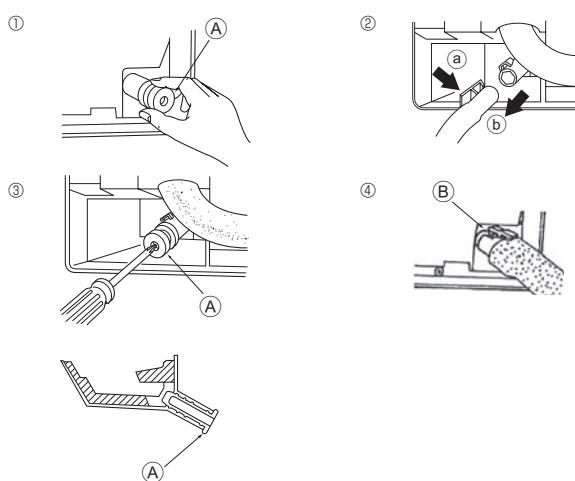


Fig. 5-2

Подготовка труб слева и слева сзади (Fig. 5-2)

- Снимите дренажный колпачок.
- Снимите дренажный шланг.
- Вставьте дренажный шланг, взявши за основание шланга Ⓢ (показано стрелкой), и при этом тяните на себя Ⓣ.
- Вставьте дренажный колпачок.
- Вставьте дренажный шланг.
- Давите на дренажный шланг, пока он не дойдет до основания выпускного соединительного отверстия дренажной коробки.
- Убедитесь в том, что крючок дренажного шланга прочно прикреплен к выступающему выпускному соединительному отверстию дренажной коробки.

Ⓐ Крючки

5. Дренажные трубы




Fig. 5-3

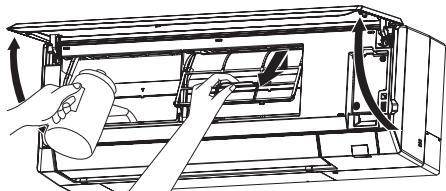


Fig. 5-4

6. Электрические работы

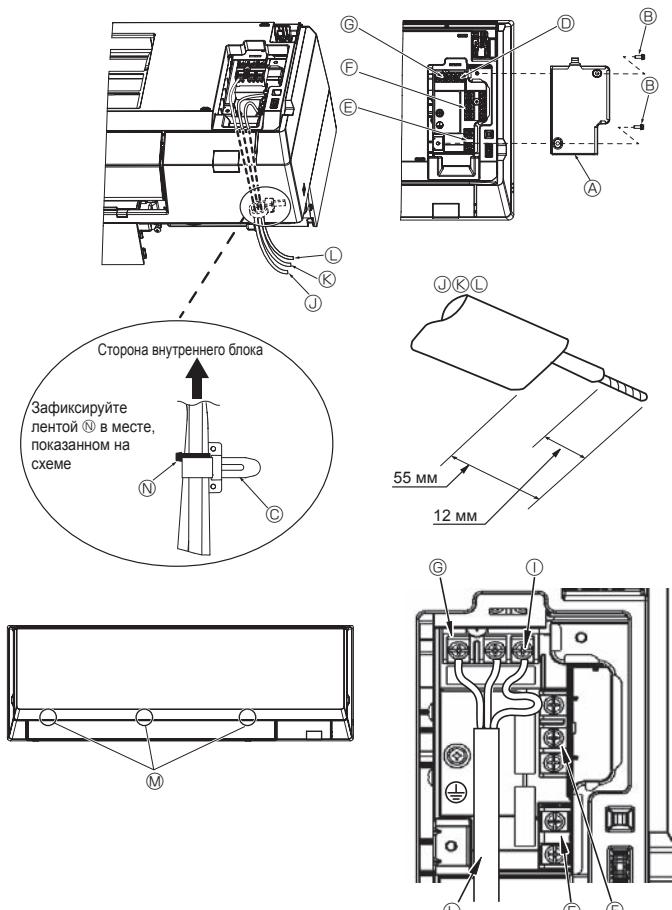


Fig. 6-1

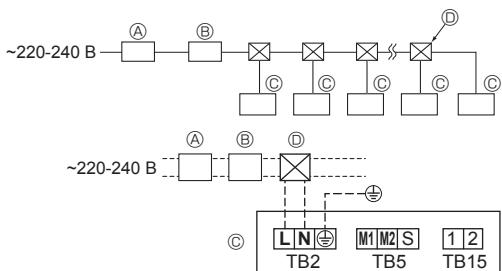


Fig. 6-2

◆ Укладка в место для трубок внутреннего блока (Fig. 5-3)

- * Если дренажная трубка будет проложена внутри помещения, изолируйте ее имеющимися в продаже материалами.
- * Сложите вместе трубку хладагента и дренажную трубку и обмотайте их прилагаемой изолентой ③.
- * Переход изоленты ③ должен составлять $\frac{1}{2}$ ее ширины.
- * Закрепите конец изоленты скотчем.

Ⓐ Труба газового контура

Ⓑ Труба жидкостного контура

Ⓒ Дренажная трубка

Ⓓ Провод для соединения внутреннего и наружного блока

Ⓔ Изолента ③

◆ Проверка дренажа (Fig. 5-4)

1. Откройте переднюю решетку и снимите фильтр.
2. Со стороны ребер охлаждения теплообменника медленно залейте воду.
3. После проверки дренажа подсоедините фильтр и закройте решетку.

6.1. Электропроводка

[Fig. 6-1]

Предусмотрена возможность подсоединения без снятия передней панели.
1. Откройте переднюю решетку, извлеките винты (2 шт.) и снимите крышку электрической части.

- * Электрические работы удобнее вести при снятой панели. При установке панели проверьте, надежно ли подсоединенны крючки ⑩ в трех местах со стороны оттока воздуха.
- 2. Аккуратно присоедините каждый провод к клеммной колодке.
- * Учитывая необходимость в обслуживании, оставляйте запас проводов по длине.
- * Будьте осторожны при использовании многожильных проводов, поскольку свободные жилы могут привести к замыканию проводки.
- 3. Установите на место снятые части.
- 4. Закрепите каждый провод хомутом под блоком электрических компонентов.

Ⓐ Крышка блока электрических компонентов

Ⓑ Крепежный винт

Ⓒ Хомут

Ⓓ Часть для подсоединения провода заземления

Ⓔ Клеммная колодка пульта дистанционного управления MA: (1, 2) не имеют полярности

Ⓕ Клеммная колодка передачи: (M1, M2, S) не имеют полярности

Ⓖ Клеммная колодка источника питания (L, N, Ⓛ)

Ⓗ Клеммный винт

Ⓘ Часть для подсоединения провода заземления: Подсоедините провод заземления в направлении, указанном на схеме.

Ⓛ Провод пульта дистанционного управления

Ⓜ Коммуникационный кабель

Ⓛ Силовой кабель

Ⓜ Крюк

Ⓝ Стяжной хомут

⚠ Осторожно:

Кабель пульта дистанционного управления должен проводиться на определенном расстоянии (не менее 5 см) от кабеля источника питания во избежание электрических помех, создаваемых кабелем источника питания.

6.2. Силовая проводка

- Диаметр проводов должен соответствовать применимым местным и национальным нормам.
- Кабель питания прибора должен быть не слабее 60245 IEC 53 или 60227 IEC 57, 60245 IEC 53 или 60227 IEC 53.
- Установите заземляющий провод, который должен быть длиннее остальных кабелей.
- При установке кондиционера следует предусмотреть переключатель с расстоянием между контактами 3 мм, 1/8 дюйма на каждом проводе.

[Fig. 6-2]

Ⓐ Прерыватель утечки тока на землю

Ⓑ Локальный выключатель / щитовой выключатель

Ⓒ Внутренний блок

Ⓓ Протяжная коробка

⚠ Предупреждение:

Никогда не подсоединяйте внахлест силовой кабель или соединительный кабель внешнего питания. Это может привести к задымлению, возгоранию или неисправности.

6. Электрические работы

Общий рабочий ток внутреннего прибора	Минимальная толщина провода (мм ²)			Устройство защитного отключения *1	Вводной автоматический выключатель (A)		Автоматический выключатель проводки (без предохранителя)
	Магистральный кабель	Ответвление	Заземление		Мощность	Предохранитель	
F0 = 16 A или меньше *2	1,5	1,5	1,5	Чувствительность по току 20 A *3	16	16	20
F0 = 25 A или меньше *2	2,5	2,5	2,5	Чувствительность по току 30 A *3	25	25	30
F0 = 32 A или меньше *2	4,0	4,0	4,0	Чувствительность по току 40 A *3	32	32	40

Предельно допустимое полное сопротивление системы должно соответствовать стандарту IEC61000-3-3.

*1 Устройство защитного отключения должно поддерживать инверторную схему.

Устройство защитного отключения следует использовать совместно с вводным автоматическим выключателем или автоматическим выключателем проводки.

*2 В качестве значения "F0" следует использовать большее из значений "F1" или "F2".

F1 = максимальный общий рабочий ток внутренних приборов × 1,2

F2 = {V1 × (количество внутренних приборов типа 1)/C} + {V1 × (количество внутренних приборов типа 2)/C} + {V1 × (количество внутренних приборов типа 3)/C} + {V1 × (количество внутренних приборов других типов)/C}

Внутренний прибор		V1	V2
Тип 1	PLFY-VEM, PMFY-VBM, PEFY-VMS, PCFY-VKM, PKFY-VKM, PLFY-VCM, PLFY-VFM, PKFY-VLM	19,8	2,4
Тип 2	PEFY-VMA	38	1,6
Тип 3	PEFY-VMHS	13,8	4,8
Другие типы	Другой тип внутреннего прибора	0	0

C : несколько значений тока расцепления при времени расцепления 0,01 с

Из характеристик расцепления автоматического выключателя выберите "C".

<Пример расчета "F2">

*Условие PEFY-VMS × 4 + PEFY-VMA × 1, C = 8 (см. типовой график справа)

$$F2 = 19,8 \times 4/8 + 38 \times 1/8$$

$$= 14,65$$

→ Автоматический выключатель 16 A (Ток расцепления = 8 × 16 A при 0,01 с)

*3 Чувствительность по току рассчитывается по следующей формуле.

$$G1 = V2 \times (\text{количество внутренних приборов типа 1}) + V2 \times (\text{количество внутренних приборов типа 2}) + V2 \times (\text{количество внутренних приборов типа 3}) + V2 \times (\text{количество внутренних приборов других типов}) + V3 \times (\text{длина провода}[м])$$

G1	Чувствительность по току
30 или меньше	30 мА 0,1 с или меньше
100 или меньше	100 мА 0,1 с или меньше

Толщина провода	V3
1,5 мм ²	48
2,5 мм ²	56
4,0 мм ²	66

6.3. Типы кабелей управления

1. Коммуникационные кабели


Типы коммуникационных кабелей	Экранированный провод CVVS или CPEVS
Диаметр кабеля	Свыше 1,25 мм ²
Длина	Менее 200 м

2. Кабели дистанционного управления "M-NET"

Тип кабеля дистанционного управления	Экранированный провод MVVS
Диаметр кабеля	Свыше 0,5 до 1,25 мм ²
Длина	Для кабелей свыше 10 м длина не должна превышать максимальную допустимую длину коммуникационного кабеля, равную 200 м.

3. Кабели дистанционного управления "MA"

Тип кабеля дистанционного управления	2-жильный кабель (некранированный)
Диаметр кабеля	От 0,3 до 1,25 мм ²
Длина	Менее 200 м

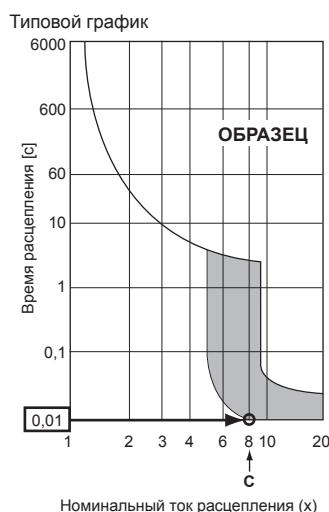

6. Электрические работы

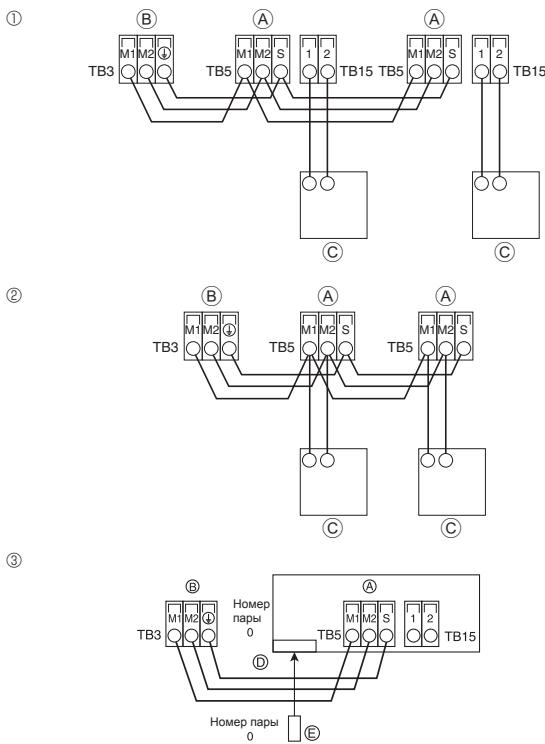


Fig. 6-3

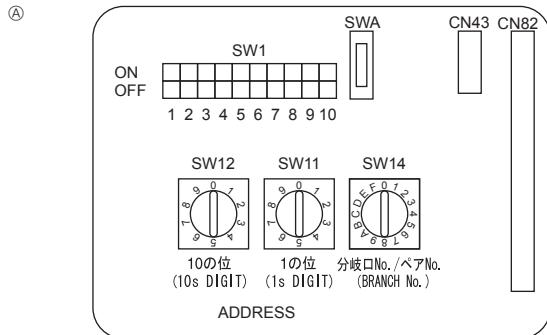


Fig. 6-4

6.4. Подсоединение пульта дистанционного управления, кабелей передачи внутри и снаружи (Fig. 6-3)

- Подсоедините внутренний прибор TB5 к внешнему прибору TB3 (неполяризованный двужильный провод).
- "S" на внутреннем приборе TB5 - это соединение экранированного провода. Технические условия соединения кабелей указаны в руководстве по установке наружного прибора.
- Установите пульт дистанционного управления, следуя инструкциям, приведенным в поставляемом вместе с ним руководстве.
- Подсоедините кабель передачи пульта дистанционного управления в пределах 10 м с помощью 0,75 мм². Если расстояние превышает 10 м, используйте для соединения кабель 1,25 мм².
- ① Пульт дистанционного управления "MA"
- Подсоедините "1" и "2" на TB15 внутреннего блока кондиционера к Пульт дистанционного управления "MA". (Неполяризованный 2-жильный кабель)
- Между 1 и 2 постоянный ток 9 - 13 В (Пульт дистанционного управления "MA")
- ② Пульт дистанционного управления "M-NET"
- Подсоедините "M1" и "M2" на TB5 внутреннего блока кондиционера к Пульт дистанционного управления "M-NET". (Неполяризованный 2-жильный кабель)
- Между M1 и M2 постоянный ток 24 - 30 В (Пульт дистанционного управления "M-NET")
- ③ Беспроводной пульт дистанционного управления
- Если беспроводной пульт используется для одновременного управления более чем двумя блоками, подключите к каждому из них TB15 с соответствующим номером.
- Чтобы изменить настройку номера пары, см. Руководство по установке, прилагаемое к беспроводному пульту дистанционного управления. (Настройка по умолчанию для внутреннего блока и беспроводного пульта дистанционного управления: номер пары - 0.)
- Ⓐ Клеммная колодка для внутреннего коммуникационного кабеля
- Ⓑ Клеммная колодка для наружного коммуникационного кабеля (M1(A), M2(B), Ⓛ(S))
- Ⓒ Пульт дистанционного управления
- Ⓓ Беспроводной приемник
- Ⓔ Беспроводной пульт дистанционного управления

6.5. Установка адресов (Fig. 6-4)

(Убедитесь, что при выполнении этой работы подача электроэнергии отключена.)

- Имеются два способа установки повортного переключателя: установка адресов от 1 до 9 и свыше 10, и установка номеров ветвей.
- ① Установка адресов
Пример: Для установки адреса "3" оставьте переключатель SW12 (для адресов свыше 10) в положении "0" и переведите переключатель SW11 (для адресов от 1 до 9) в положение "3".
- ② Установка номеров ответвлений с помощью переключателя SW14 (только для серии R2)
Определите номер соединения на ВС-контроллере для трубопровода хладагента внутреннего блока.
Для серий, отличных от R2, оставьте переключатель в положении "0".
- При отправке с завода-изготовителя поворотные переключатели установлены в положение "0". Переключатели используются для установки адресов и номеров ответвлений по желанию пользователя.
- Значения адресов внутренних блоков зависят от конкретной системы. Устанавливайте адреса и номера ответвлений в соответствии со "Сборником данных".

6.6. Измерение температуры внутри комнаты с помощью датчика, встроенного в пульт дистанционного управления

Для измерения температуры внутри комнаты с помощью датчика, встроенного в пульт дистанционного управления, установите переключатель SW1-1 на пульте управления в "ON". Благодаря установке переключателей SW1-7 и SW1-8 в требуемые положения также возможно регулировать воздушный поток при выключенном термометре режима обогрева.

6.7. Электрические характеристики

Символы: МТЦ: максимальный ток в цепи (= 1,25×ТЭПН)

ТЭПН: ток электродвигателя при полной нагрузке

ЭВВ: электродвигатель внутреннего вентилятора

Выходная мощность: номинальная выходная мощность электродвигателя вентилятора

Модель	Источник электропитания			ЭВВ	
	Напряжение (В) / Частота (Гц)	Диапазон напряжения ± 10%	МТЦ (А)	Выходная мощность (кВт)	ТЭПН (А)
PKFY-P15VLM	220-240 В / 50 Гц 220-230 В / 60 Гц	Макс.: 264 В Мин.: 198 В	0,25	0,03	0,20
PKFY-P20VLM			0,25	0,03	0,20
PKFY-P25VLM			0,32	0,03	0,25
PKFY-P32VLM			0,44	0,03	0,35
PKFY-P40VLM			0,44	0,03	0,35
PKFY-P50VLM			0,57	0,03	0,45

7. Выполнение испытания

7.1. Перед пробным прогоном

- ▶ После завершения установки, прокладки труб и электропроводки внутреннего и наружного приборов проверьте отсутствие утечки хладагента, слабых соединений кабеля питания или проводов управления и неправильной полярности, а также убедитесь, что все фазы питания подключены.
- ▶ Измерьте сопротивление между терминалами источника электропитания и заземлением с использованием 500-вольтового меггера и убедитесь, что сопротивление составляет не менее 1,0 МΩ.
- ▶ Запрещается выполнять этот замер на терминалах проводов управления (цепь низкого напряжения).

⚠ Предупреждение:
Не пользуйтесь кондиционером воздуха, если сопротивление изоляции ниже 1,0 МΩ.

Интерфейс контроллера

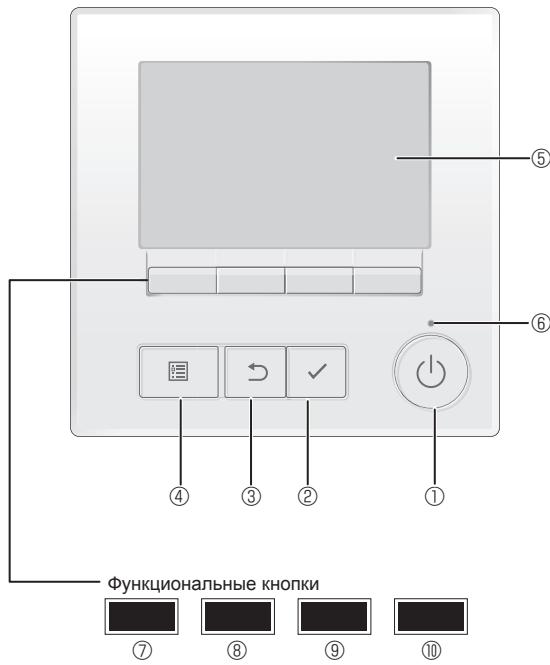


Fig. 7-1

7.2. Выполнение испытания

Возможны три способа.

7.2.1. Использование проводного пульта дистанционного управления (Fig. 7-1)

① Кнопка [ВКЛ/ВЫКЛ]

Нажмите, чтобы включить или выключить внутренний блок.

② Кнопка [ВЫБОР]

Нажмите, чтобы сохранить настройку.

③ Кнопка [ВОЗВРАТ]

Нажмите для возврата к предыдущему экрану.

④ Кнопка [МЕНЮ]

Нажмите, чтобы открыть главное меню.

⑤ Подсветка ЖК-экрана

Будут отображены параметры работы.

Когда подсветка выключена, нажатие на любую кнопку включит подсветку, которая будет работать некоторое время в зависимости от экрана.

Когда подсветка выключена, нажатие любой кнопки включает подсветку, но не приводит к выполнению ее функции (кроме кнопки [ВКЛ/ВЫКЛ]).

⑥ Индикатор ВКЛ/ВЫКЛ

Индикатор будет гореть зеленым цветом, когда устройство находится в работе. Индикатор будет мигать при включении контроллера или при возникновении ошибки.

⑦ Функциональная кнопка [F1]

Главное окно: нажмите для изменения режима работы.

Главное меню: нажмите, чтобы переместить курсор вниз.

⑧ Функциональная кнопка [F2]

Главное окно: нажмите для уменьшения температуры.

Главное меню: нажмите, чтобы переместить курсор вверх.

⑨ Функциональная кнопка [F3]

Главное окно: нажмите, чтобы увеличить температуру.

Главное меню: нажмите для перехода к предыдущей странице.

⑩ Функциональная кнопка [F4]

Главное окно: нажмите, чтобы изменить скорость вентилятора.

Главное меню: нажмите для перехода к следующей странице.

Шаг 1 Включите на пульте дистанционного управления режим “Test run” (Тестовый прогон).

① Выберите в Главном меню пункт “Service” (Сервисное обслуживание) и нажмите кнопку .

② После выбора Сервисного меню появится окно ввода пароля. (Fig. 7-2)

Для ввода текущего пароля на отладку (4 цифры) установите курсор на цифру, которую нужно изменить, с помощью кнопок [F1] или [F2], а затем установите требуемую цифру (от 0 до 9) в каждой позиции кнопкой [F3] или [F4]. После этого нажмите кнопку .

Примечание: По умолчанию установлен пароль на отладку “9999”. Измените пароль по умолчанию, чтобы предотвратить несанкционированный доступ. Сообщите пароль только лицам, которым он необходим.

Примечание: В случае утери пароля на отладку его можно сбросить до значения по умолчанию (“9999”) путем одновременного нажатия и удержания кнопок [F1] и [F2] в течение 3 секунд на экране установки пароля на отладку.

③ С помощью кнопки [F1] или [F2] выберите пункт “Test run” (Тестовый прогон) и нажмите кнопку . (Fig. 7-3)

④ С помощью кнопки [F1] или [F2] выберите пункт “Test run” (Тестовый прогон) и нажмите кнопку . (Fig. 7-4)




Fig. 7-2




Fig. 7-3




Fig. 7-4

7. Выполнение испытания

Шаг 2 Выполните пробный пуск и проверьте температуру воздушного потока и автоматическую работу жалюзи.

- ① Кнопкой **F1** выберите режим работы "Cool" (Охлаждение) или "Heat" (Нагревание). (Fig. 7-5)
Режим охлаждения: проверьте выход охлажденного воздуха.
Режим нагревания: проверьте выход нагретого воздуха.
* Проверка работы вентилятора наружного блока.
- ② Нажмите кнопку и откройте окно настройки режима работы заслонки.

Проверка работы заслонки в автоматическом режиме

- ① С помощью кнопок **F1** **F2** проверьте работу заслонки в автоматическом режиме. (Fig. 7-6)
- ② Нажмите кнопку для возврата в режим "Test run" (Тестовый прогон).
- ③ Нажмите кнопку .





Fig. 7-5

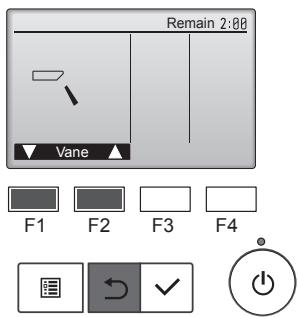


Fig. 7-6

This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

Не забудьте указать контактный адрес/номер телефона в
данном руководстве, прежде чем передать его клиенту.

Lütfen bu kılavuzu müşteriye teslim etmeden önce iletişim adresini/
telefon numarasını eklemeyi unutmayın.



MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Название Компании: ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»

Адрес: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1, 5 этаж

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN